


פרטי מדידה
 שם המודד: אלקא מהנדסים (עמי ויעקב) בע"מ
 סוג מדידה: טופוגרפית
 תאריך מדידה: 23/08/2018
 הערות למדידה:

- מקרא:**
- קו בירוב לביצוע
 - שוויות בירוב לביצוע
 - פקק P.V.C לסגירת קצה צינור
 - קו מים שפירים
 - קו מים מליחים

הערות

- יש לבדוק את מצב הקיים לפני חילת העבודה, במיוחד במבואים או חאים קיימים.
- מקום הצטרפות והחלפת הצינור, לאישר קודם קיימים יש לבצע תיקון גישה (באמצעות חריץ או חריץ רחב יותר).
- יש לוודא את הגובה עם המרחק מהחלפת הצינור (בגובה מים וכו').
- יש לשמור על מרחק מינימלי של 2 מ' מהעמודים קיימים, אלא אם צוין אחרת.
- יש מקום בכל מקום הצטרפות הצינור.
- הצטרפות מותרות לביצוע רק אם קיים חריץ ברוחב נדרש ומתבצע כל האמצעים לשימור המרחק המינימלי הנדרש.
- אין לעשות שימוש במיזת מרווחת מתוך תוכנית אלא רק במיזת רשומה במשרד.
- הצטרפות קיימות תבוצע מתחתיו כ-10 מ' מרווח.
- יש לשמור על מרחק של 5 מ' מסיי מסוף.
- לצורך ביצוע במרחק אכזי מ' 50 מ' מהחלפת הצינור העבודה תעשה בנפרד יחד.
- הצטרפות מותרות לביצוע יחד עם חלופות אחרות של 20 מ' מהחלפת הצינור ורק פחות מ-15 מ' מהחלפת הצינור יבוצעו.
- מ' מרחק מהחלפת הצינור יבוצעו.
- מ' מרחק מהחלפת הצינור יבוצעו.

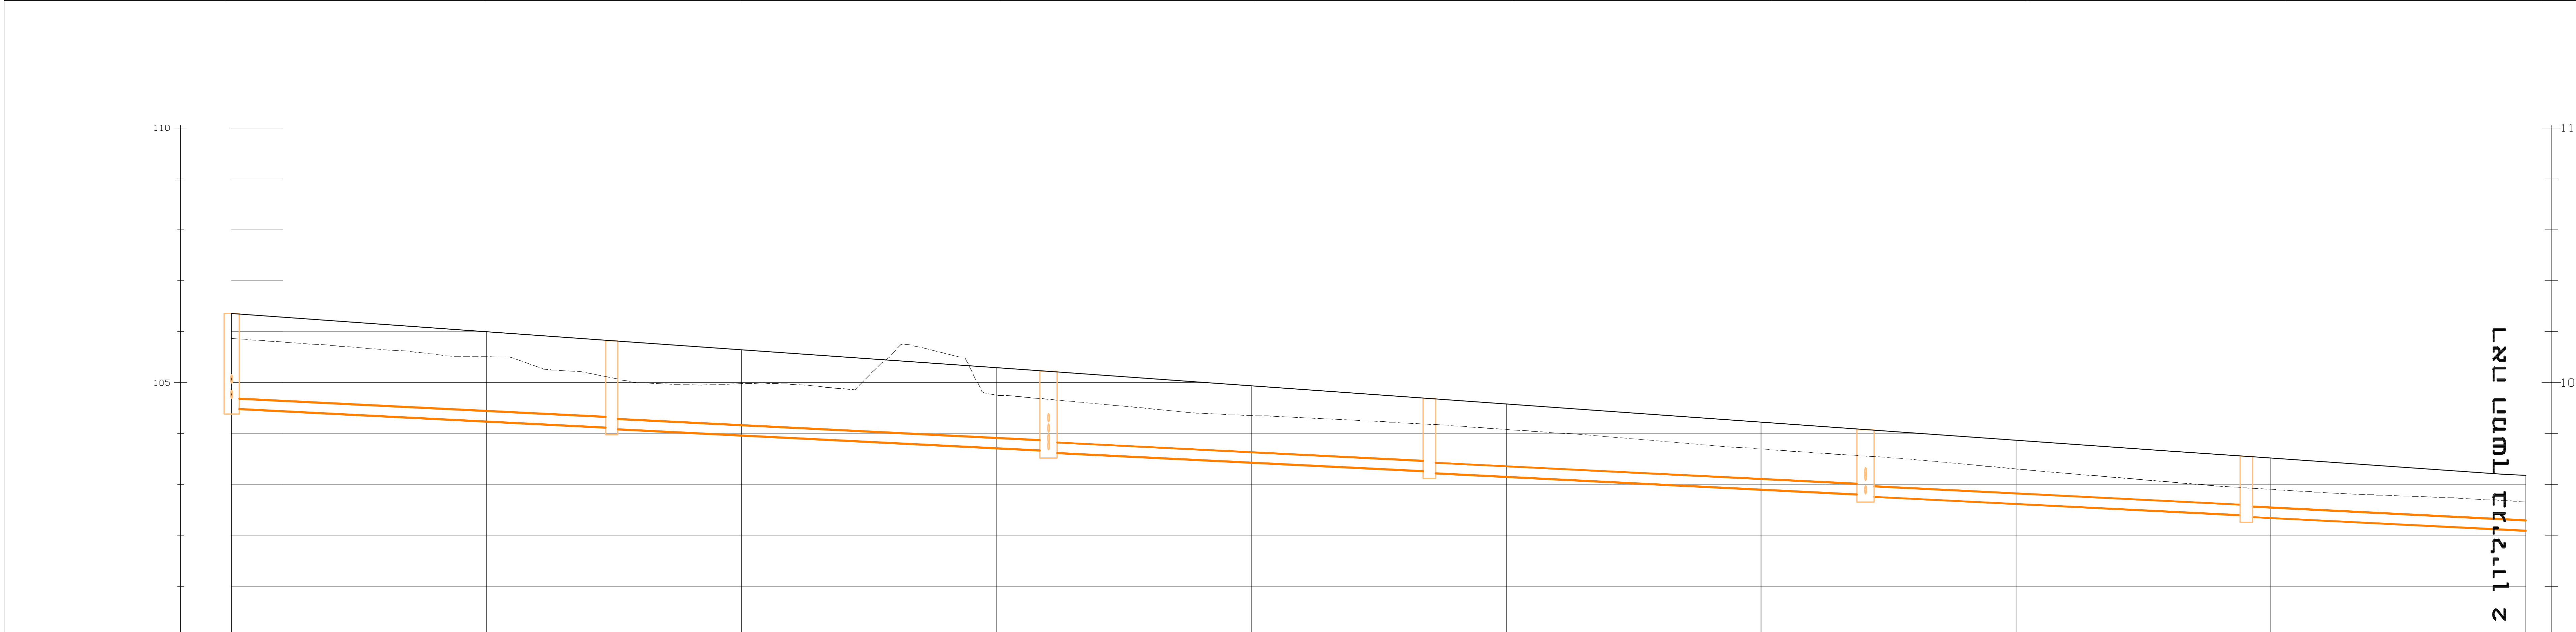

MANHOLE SIZE	מידות העושה	MANHOLE NAME	שם העושה	EXIST ELEVATION	רום קיים	DESIGN ELEVATION	רום מתוכנן	INVERT LEVEL OF PIPE INOUT	רום קרקעית צנור כניסה/יציאה	MANHOLE BOTTOM	רום קרקעית שוטה	LEVELDEPTH	שטח העושה	PIPE DIAMETER	קוטר צנור (פ)	DISTANCE	מרחק ביניים	CUMULATIVE DISTANCE	חזית קטגורי
200	200	S-201	S-201	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	37.27	37.27	37.27	37.27	0.00
200	200	S-202	S-202	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	42.86	79.13	79.13	79.13	0.00
200	200	S-203	S-203	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	37.35	116.48	116.48	116.48	0.00
200	200	S-204	S-204	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	42.78	159.26	159.26	159.26	0.00
200	200	S-205	S-205	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	37.35	196.61	196.61	196.61	0.00
200	200	S-206	S-206	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	0.00	0.00	PVC SN-8 ø200	40.74	237.35	237.35	237.35	0.00

אנקי
 הנדסת סביבה והידרולוגיה
 רח' האוני' 6
 סני' 08-6460914
 פקסי: 08-6460918

שם עבודה: הרחבה - פארן 38 נחלות + 27 יח"ד

שם תכנית: תנוחה + חתר 38 נחלות - גיליון 1/50

מס' פרויקט מתכנן: 8970 | קב"מ: 250

רוכן עבודה: מועצה אזורית - ערבה תיכונה

מטרה: תיעוד (פ) | אישור (פא) | תכנון (פ) | ביצוע (פ)

03 05/08/2019 יוחנו ש. יוחנו ש. אמר א.
 02 01/04/2019 יוחנו ש. יוחנו ש. אמר א.
 מתורגם תאריך: תכנון בדק אישר

מיקום פרויקט:
 למבחן (DWG) פארן-8970\store8
 שם תוכנית גיליונות: 8970-02-F.dwg
 שם תוכנית הרושם: 8970-02-38N-(1).pdf