

- מקרא**
- הידרנט**
- קו מים קיים
 - קו מים שפירים 110 מ"מ
 - קו מים מליחים 160 מ"מ
 - קו ביוב קיים
 - קו גבול מגרש
 - קו ביוב מתוכנן-200 מ"מ
 - קו מים 63 מ"מ
 - קו מים מליחים 63 מ"מ

פרטי מדידה

שם המודד: שם המדידה: מפה טופוגרפית
 תאריך מדידה: תאריך הערות למדידה:

הערות:

- יש לבדוק את המצב הקיים לפני תחילת העבודה, במיוחד בנוגד אר האים קיימים.
- הצורה גישה בתחום עם חצרות המגורים.
- יש לזכור את הגובה עם הגורמים המאפשרים חצרות (גובה, חומה, מים וכו').
- יש לשמור על מרחק מינימלי של 3 מ' מחצרות קיימות, אלא אם צוין אחרת.
- המבנה נבנה כביצוע קווי אר האים וקיימים בחלק מהמבנה כל האישורים ללא צורך בהיתר.
- לא לשנות שום מידות מודות מודות רחובות אלא רק מידות הרחובות במסגרת תחומי המדידה.
- יש לשמור על מרחק של 5 מ' מהמדידה.
- מקורות: בוצעו בהתאם לפרטים שצוינו.
- העומק המרבי של קווי האר האים לא יעלה על 2.5 מ' מתחת לפני אפסל קיים ולא פחות מ-1.5 מ' מתחת לפני העומק המרבי קיים.
- הקווי האר האים חצרות בתחום האר האים.

המורה/תאריך: חומר עבודה / אסמכתא / יוזם העבודה / אישור
 כל המדידה שמורות חברה אפיק - גרסת סביבה והידרולוגיה.
 או לשמור מספר זה, לעשות בו שימוש או להפיצו כלא יאשר בכתב.



הנדסת סביבה והידרולוגיה
 רח' הגורן 6
 טל': 08-6460914
 פקס': 08-6460918

שם עבודה: מושב צופר
 קו ביוב חדש להרחבת מושב


שם הנכנית: תנוחה ותחן לאורך קו ביוב
 כביש 17-חתר 3

מספר פרויקט מתכנון: 9520
 גובה: 1:250

הוכן עבור: מועצה אזורית ערבה תיכונה

משרה: לעיון (ח) / כתיבה (ח) / תכנון (ח) / אישור (ח)
 00 07/09/20 עטר ח. עמר ר. אמר א.
 המורה/תאריך: תכנון בדיק אישר

מיקום פרויקט:
 R:\store\9520 - התנון מספר - הדין\dwg\רהבה צופר - התנון מספר - 9520_02-biuv
 שם תוכן הגליונות: 9520-02-7
 שם תוכן הדפסה: 9520-02-7

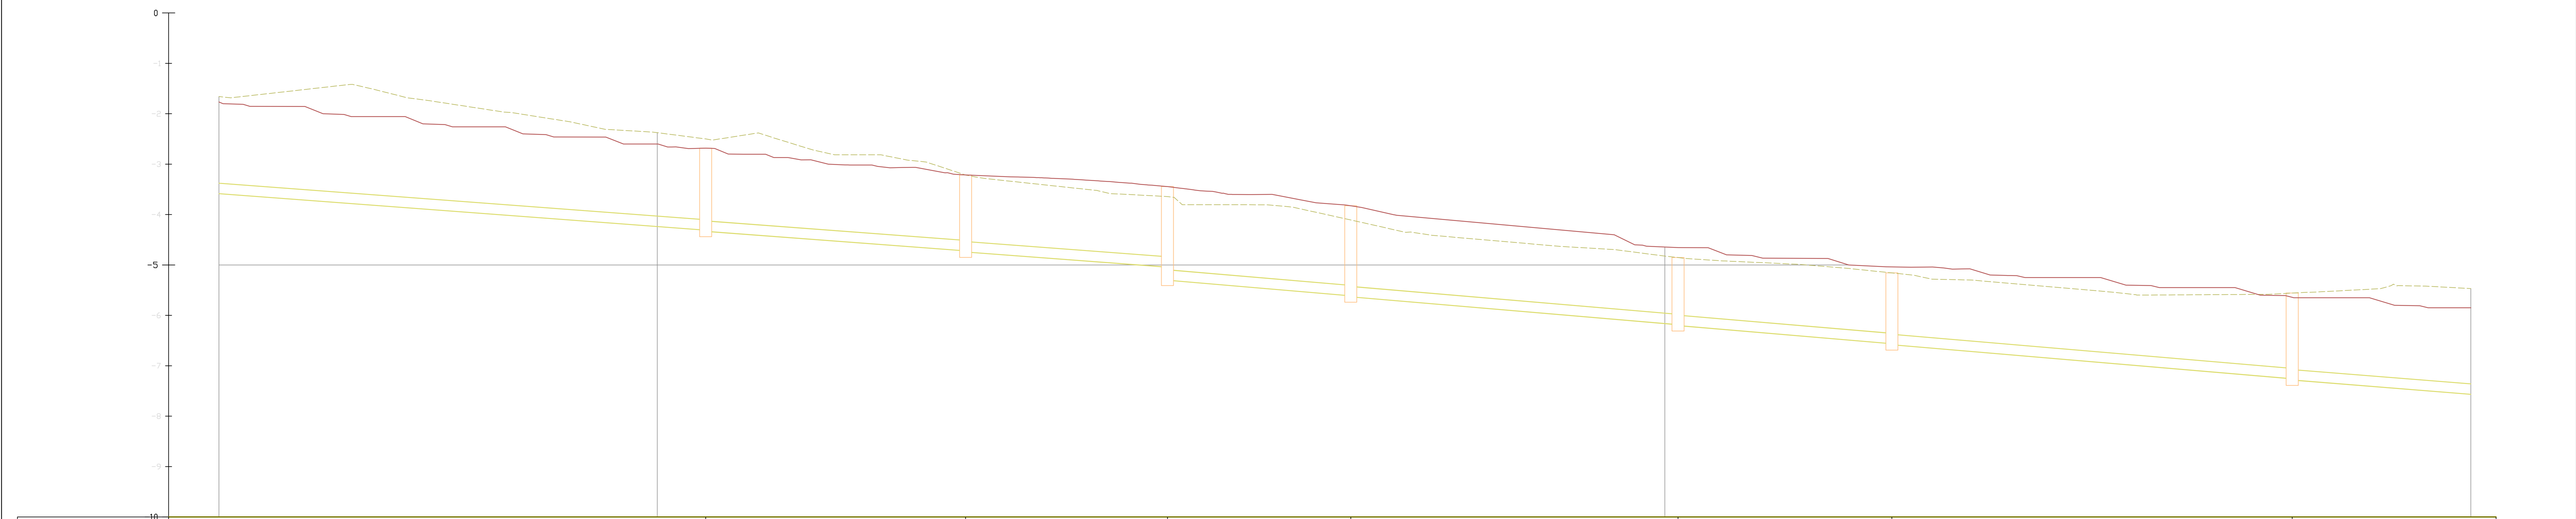

MANHOLE SIZE	מדידת הרוחב	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727									
MANHOLE NAME	שם המדידה	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727									
EXIST ELEVATION	רום קיים	3.30	3.28	3.15	3.11	3.05	3.04	3.05									
DESIGN ELEVATION	רום מתוכנן	2.68	2.81	2.45	2.83	2.65	2.64	2.64									
INVERT LEVEL OF PIPE INLET	רום קרקעית צנור ביטוח רציפה	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95									
MANHOLE BOTTOM LEVEL	רום קרקעית בוחה עומק המדידה	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95									
SLOPES	פגוע מתוכנן	S=1.50%	L=56.16	S=1.50%	L=24.80	S=1.70%	L=19.04	S=1.70%	L=17.20	S=1.70%	L=31.49	S=1.70%	L=26.23	S=1.70%	L=38.74	S=1.60%	L=38.74
PIPE DIAMETER	קוטר צנור (מ)	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200									
DISTANCE	מרחק ביןיים	57.16	25.80	20.04	18.19	32.49	21.22	39.74									
CUMULATIVE DISTANCE	מרחק מצטבר																

קב"מ: 1:500/100
 ציור: kvish 4-17