MANHOLE SIZE	מידת תא הביקורת
SECTION NAME	שם קטע
MANHOLE NAME	שם תא הביקורת
EXIST. ELEVATION	גובה קיים
DESIGN ELEVATION	גובה תכנון
INVERT LEVEL OF PIPE INLET	גובה תחתית צינור כניסה
INVERT LEVEL OF PIPE OUTLET	גובה תחתית צינור יציאה
MANHOLE BOTTOM LEVELS	גובה תחתית תא הביקורת
SLOPES	שיפועי הצינורות
PIPE DIAMETER	קוטר הצינור (מ)
DISTANCE	מרחק בין תאים
CUMULATIVE DISTANCE	מרחק מצטבר

1:1000/200 קנ"מ
מידות בס"מ

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(215)					(216)			– (217)			(218)	
0+120 H=3.00					0+120 H=4.11			0+120 H=3.33			0+120 H=3.01	
-33.07	-33.69	-34.28	-34.88	-35.48	-35.08	-36.67	-37.27	-37.81	-38.16	-38.25	-38.77	-39.36
-33.00	-33.62	-34.23	-34.82	-35.42	-37.01	-37.61	-38.46	-38.48	-38.48	-38.48	-38.48	-38.48
-36.84					-37.77			-38.46			-39.42	-40.29
S=0.89%					S=1.25%			S=1.73%			S=1.25%	
PVC Ø0.20 L=51.68			PVC Ø0.20 L=44.87			PVC Ø0.20 L=50.84			PVC Ø0.20 L=46.46		PVC Ø0.20 L=29.92	
53.18			46.37			52.33			65.91		30.92	
245.67			292.04			344.36			410.26			

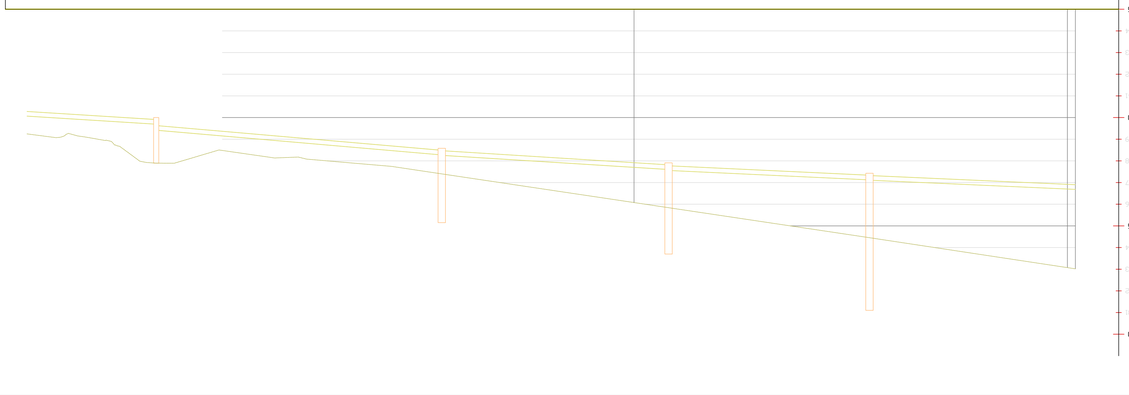

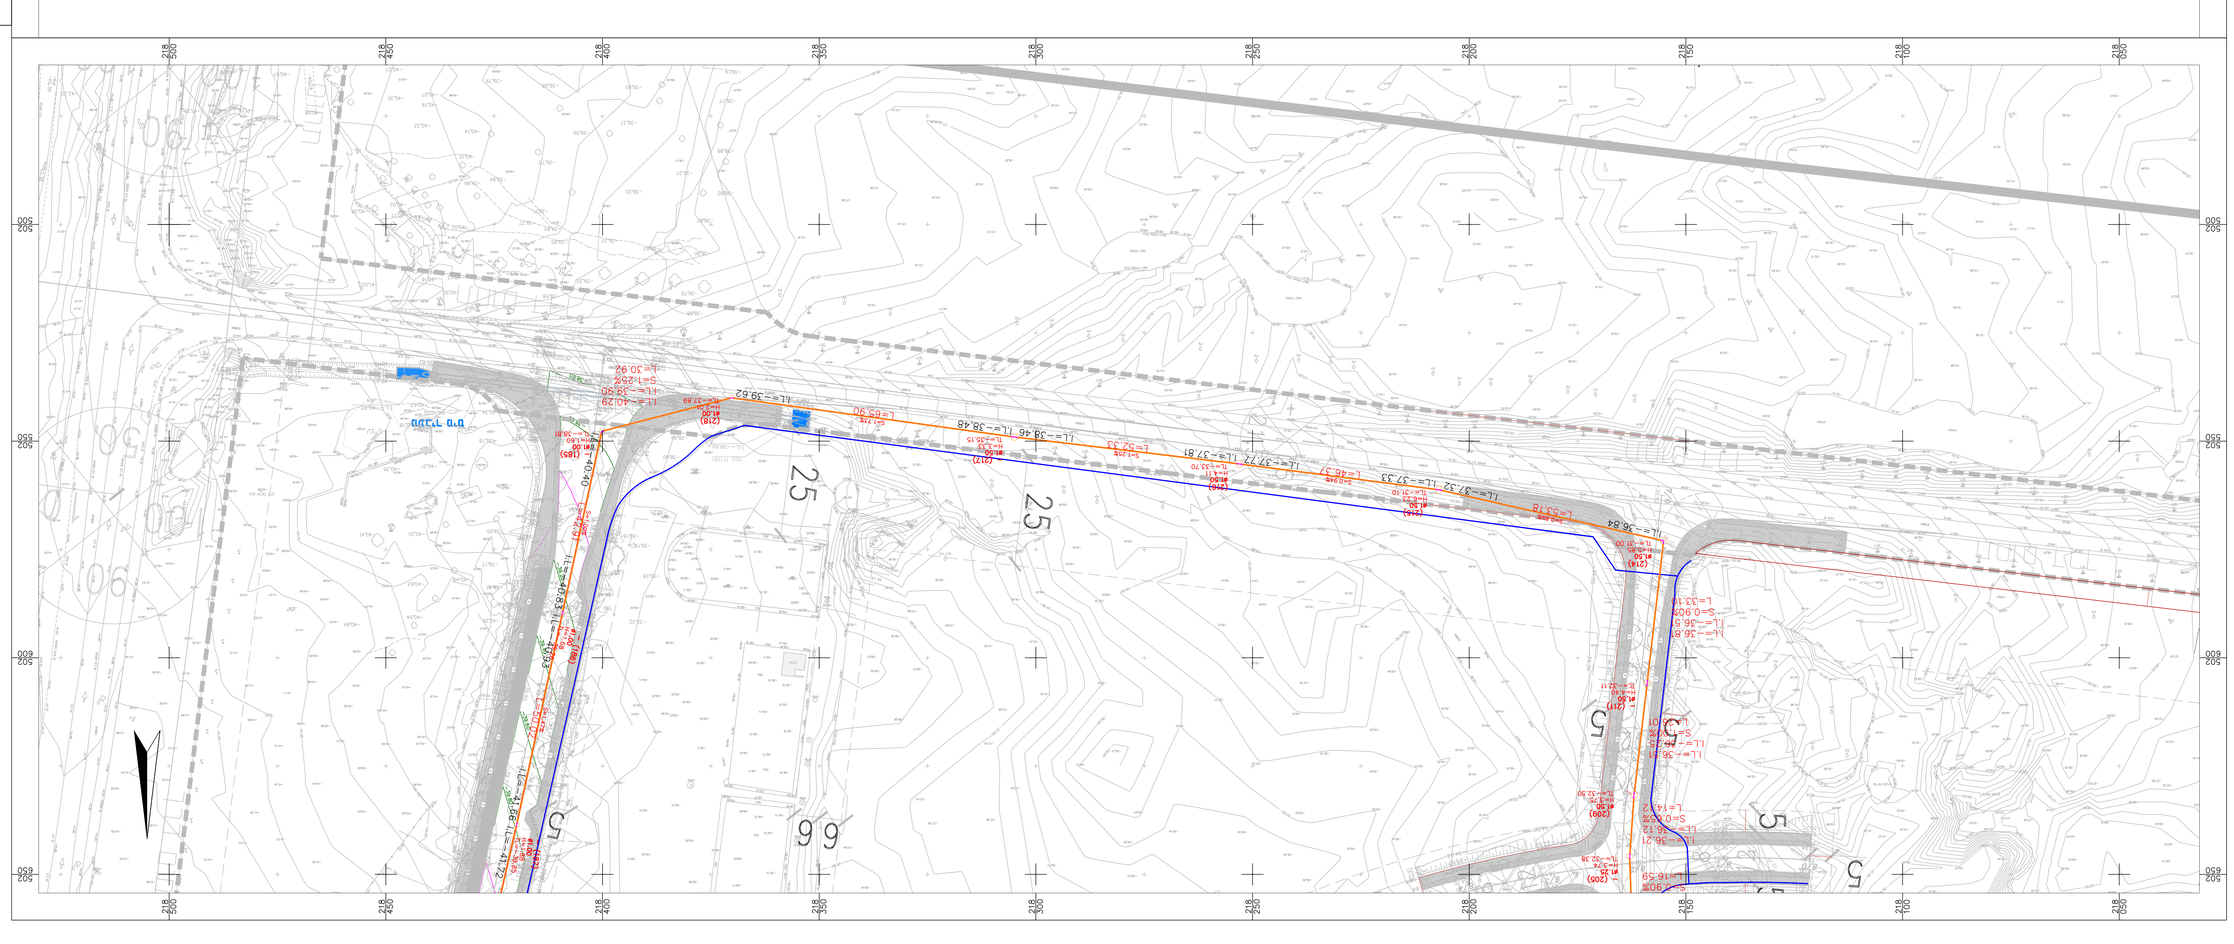

N.N	N.N	ח. פקוד	29/12/2022	01
				00
מהדורה	תאריך	הנדסי	בדק	שינוי

מהדורה לביצוע:

R:\Projects\8274 - אזור תעשיה א.ת. פתח תקווה, הרחבה רביעית\CAD\לביצוע\8274-00.dwg

שם קובץ הדפסה: 8274-00.dwg

שם קובץ הוראות: Project No.-AFIK-8274-500-7 - (2).PDF

הוראות עבודה והנחיות כלליות

אפ-6469916 :פקס
אפ-6469916 :טל.
רח. הברזל 9, בני דרור

שם המבנה: תחנת שאיבה לביוב

שם המבנה: מס' תוכנית: 7-500

קנ"מ: 1:500 מס' גליון: 8274

שם המבנה: N.N שלב מבנה: תכנית

סוג גליון: (1) בקרת איכות ○ (2) ביצוע ● (3) בקרת איכות ○ (4) בקרת איכות ○

מס'	שינוי	הנדסי	תאריך	הערות

כל הזכויות שמורות בחברת אפ.די.אי הנדסה בע"מ - אין להעתיק או להציג את התוכנית ללא אישור בכתב מאת החברה.
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AFI ENGINEERING LTD.

AFI
אפ.די.אי הנדסה בע"מ

מהנדסים יועצים ומנהלי פרויקטים

שם הגליון: GLOBAL_NOTES

תאריך: 00/00/0000

תאריך עדכון: _____

תאריך הדפסה: _____

הערות כלליות: