


מגש אביזרים בתא עליון של העמוד עשוי מחומר בלתי מוליך שקוף כדוגמת מ.מ.ש. או ש"ע ושווה איכות

חיבורי הארקה לפס השוואה בעמוד בתא התחתון של העמוד

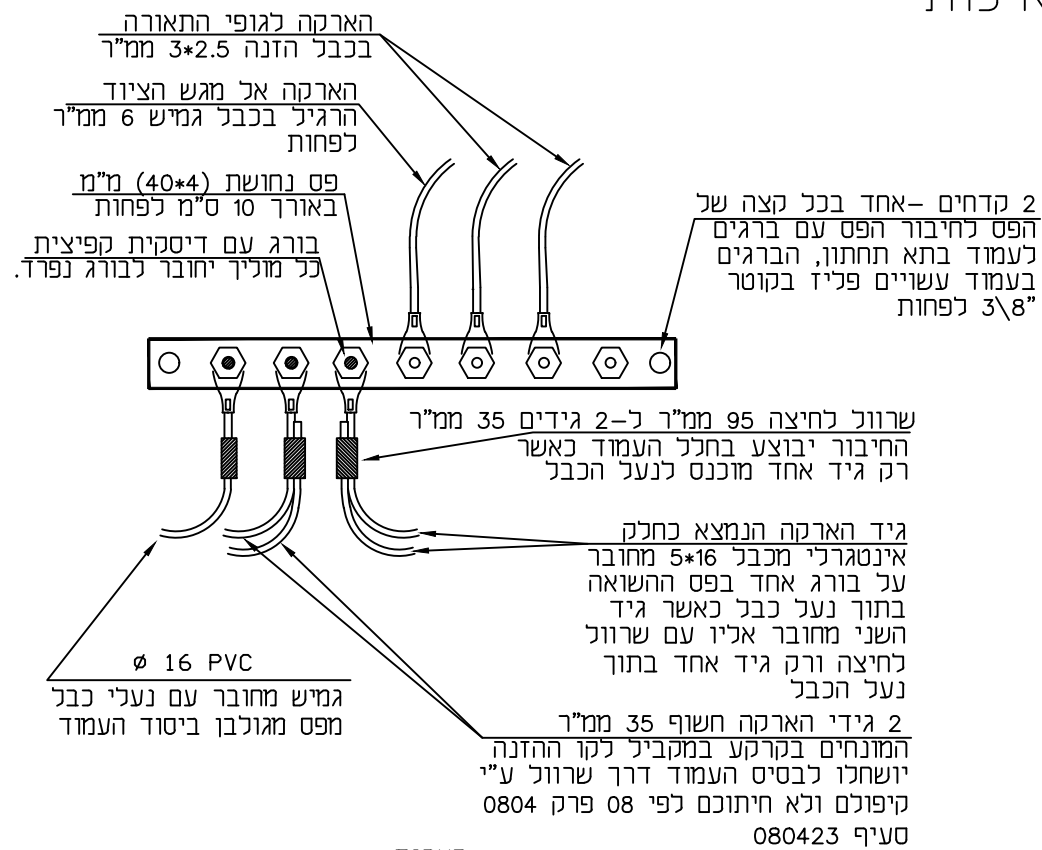

הערות

1. צבעי הגידים בכבלים יהיו לפי התקן החדש. פזה R - חום, פזה S - חום עם פס כתום, פזה T - חום עם פס שחור והאפס-N כחול הארקה צהוב / ירוק.
2. במידה ובמתקן משמשים בעירבוביה כבלים מסוגים שונים סטנדרט חדש וישן יש לשלט יש לשלט את המרכזיה בשלט סטנדרטי רקע צהוב כתב אדום מדבקה במידות 12x7.5 ס"מ עם הנוסח: "זהירות! הצבע הכחול של בידוד המוליך במתקן יכול שיסמן מוליך אפס (N) או מוליך מפע (~)"
3. ע"ג המגש יסומנו הגידים בסימון הפזות R,S,T במדבקות רקע צהוב כתב שחור על המגש
4. על הקבלו חובה להגיש לרשות מקומית מגש דוגמא לאישור בטרם ייצור המוני
5. כל הדישיות בהתאם לתקן 812 חייבות להתבצע.

כל הזכויות שמורות ©


למשרד י.אהרונאי

י.אהרונאי-הנדסת חשמל

רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
טל': 08-6238774
פקס: 08-6238776

שלט לדוגמה

כבל 5x16XLPE
מעגל מס' 3'
לעמוד מס'.....

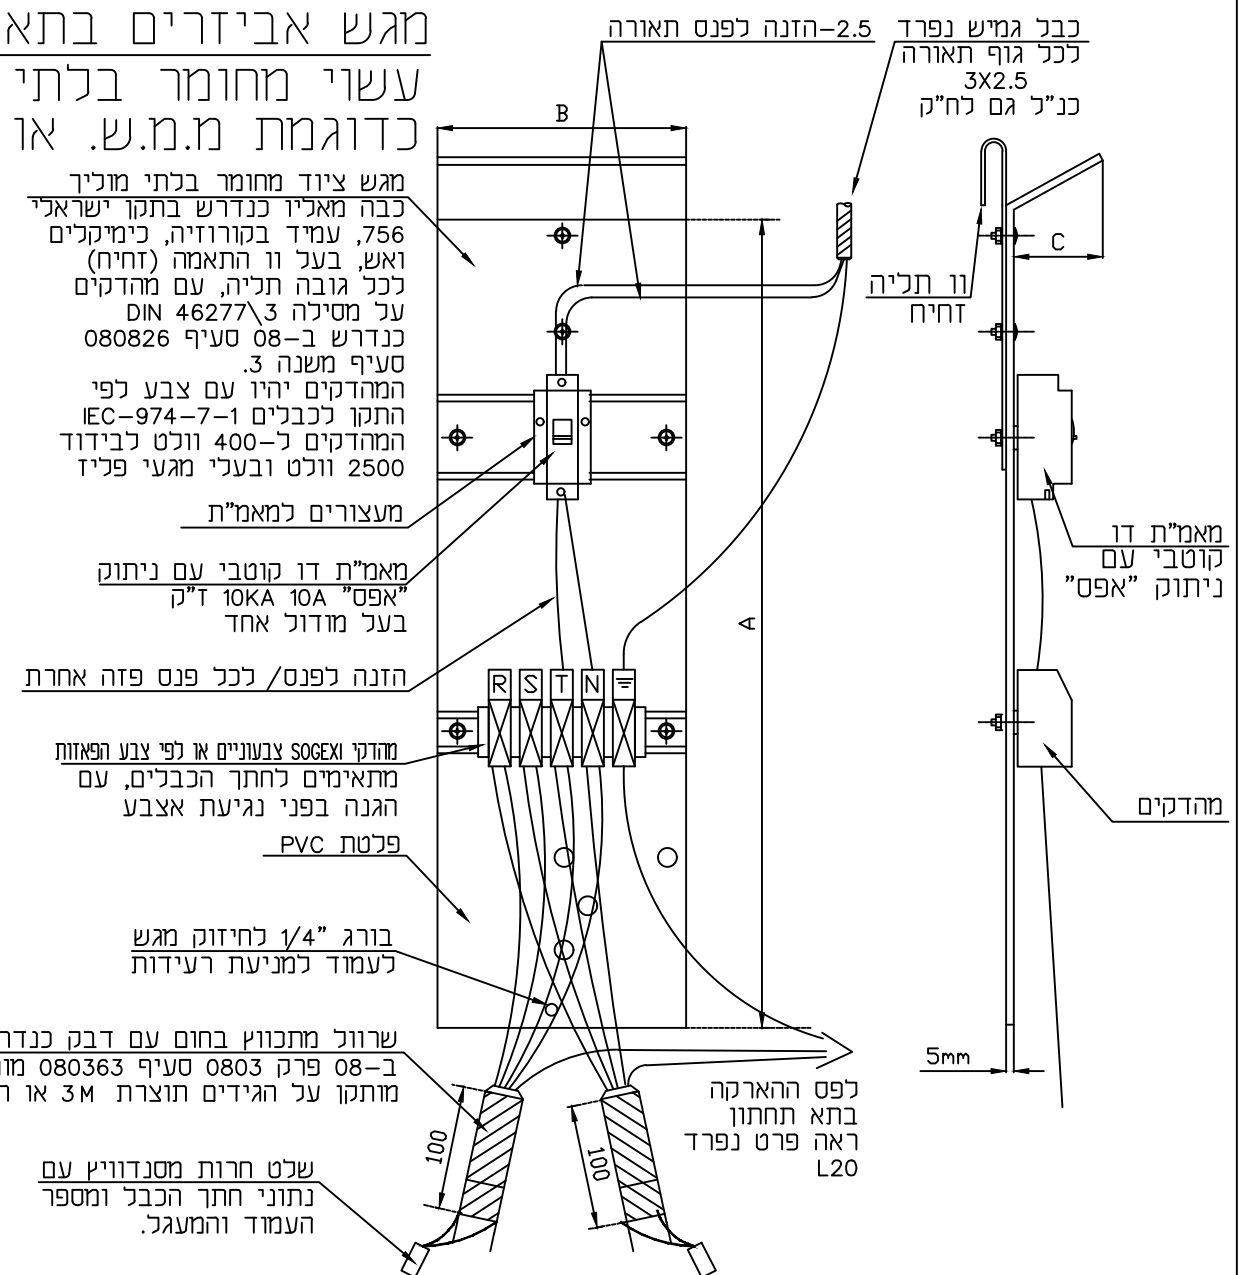

טבלת מידות מגש ציוד בעמוד

תאור	A	B	C	הערות
קטן	350	80	50	לעמוד 4-6 מ'
בינוני	470	100	90	לעמוד 6-8 מ'
גדול	600	130	90	לעמוד 10-12 מ'

- * מגשים מסיביים עשויים מפלאופק/פלטן עמידים לקורוזיה כימיקלים ואש (כבים מעצמם ת"י 756)
- * וו התאמה (זחיה) לכל גובה תליה
- * קדחים מוכנים מראש למגוון אביזרים וציוד
- * מצידים בפטי הארקה לחיבור מהיר (ללא נעלי כבל)
- * 3 גדלים סטנדרטיים בהתאם לגודל העמוד (ניתן להזמין בכל גודל רצוי)

L31